

ROZVODNÁ SIŤ A OCHRANA

3+PEN-50Hz 400/230V/TN-C
3+N+PE-50Hz 400/230V/TN-C-S
3+N+PE-50Hz 400/230V/TN-S
1+N+PE-50Hz 230V/TN-S
2-60V= SELV

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)

v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)

čl. A.1 Základná izolácia živých častí

čl. A.2 Zábranami alebo krytmi

čl. B.2 Prekážkami

čl. B.3 Umiestnením mimo dosah

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)

v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)

čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.3.3 Doplnková ochrana

C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

PREVEDENIE: OCELOVÝ, ZAPUSTENÝ

ROZMERY: -

KRYTIE: IP30

PRÚD: $I_n=25A$

$I_k < 9,8kA$

$i_p < 18kA$

PRÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: HORE




POZNÁMKY:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU.
- KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- TÁTO DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU POTREBNOM PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA A NENAHRÁDZA DOKUMENTÁCIU PRE VÝBER DODÁVATELA ANI REALIZAČNÝ PROJEKT.

VEDÚCI PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	 NIMRE	
Ing. Zuzana Švrčinová	Ing. Denis Pavlík	Ing. Imrich Zsemlye 		
NÁZOV STAVBY:	MIESTO STAVBY:			
RODINNÝ DOM - SENEC	obec: Senec, okres: Senec k.ú.: Senec, par.č. 5439/14, 5439/15			
INVESTOR:			STUPEŇ:	DRS
p. Vladimír Lipták, Ľudovíta Fullu 46, 851 05, Bratislava, SR			DATUM:	06/2026
NÁZOV VÝKRESU:			MIERKA:	Č. VÝKRESU:
Rozvádzač RG				E6

RG

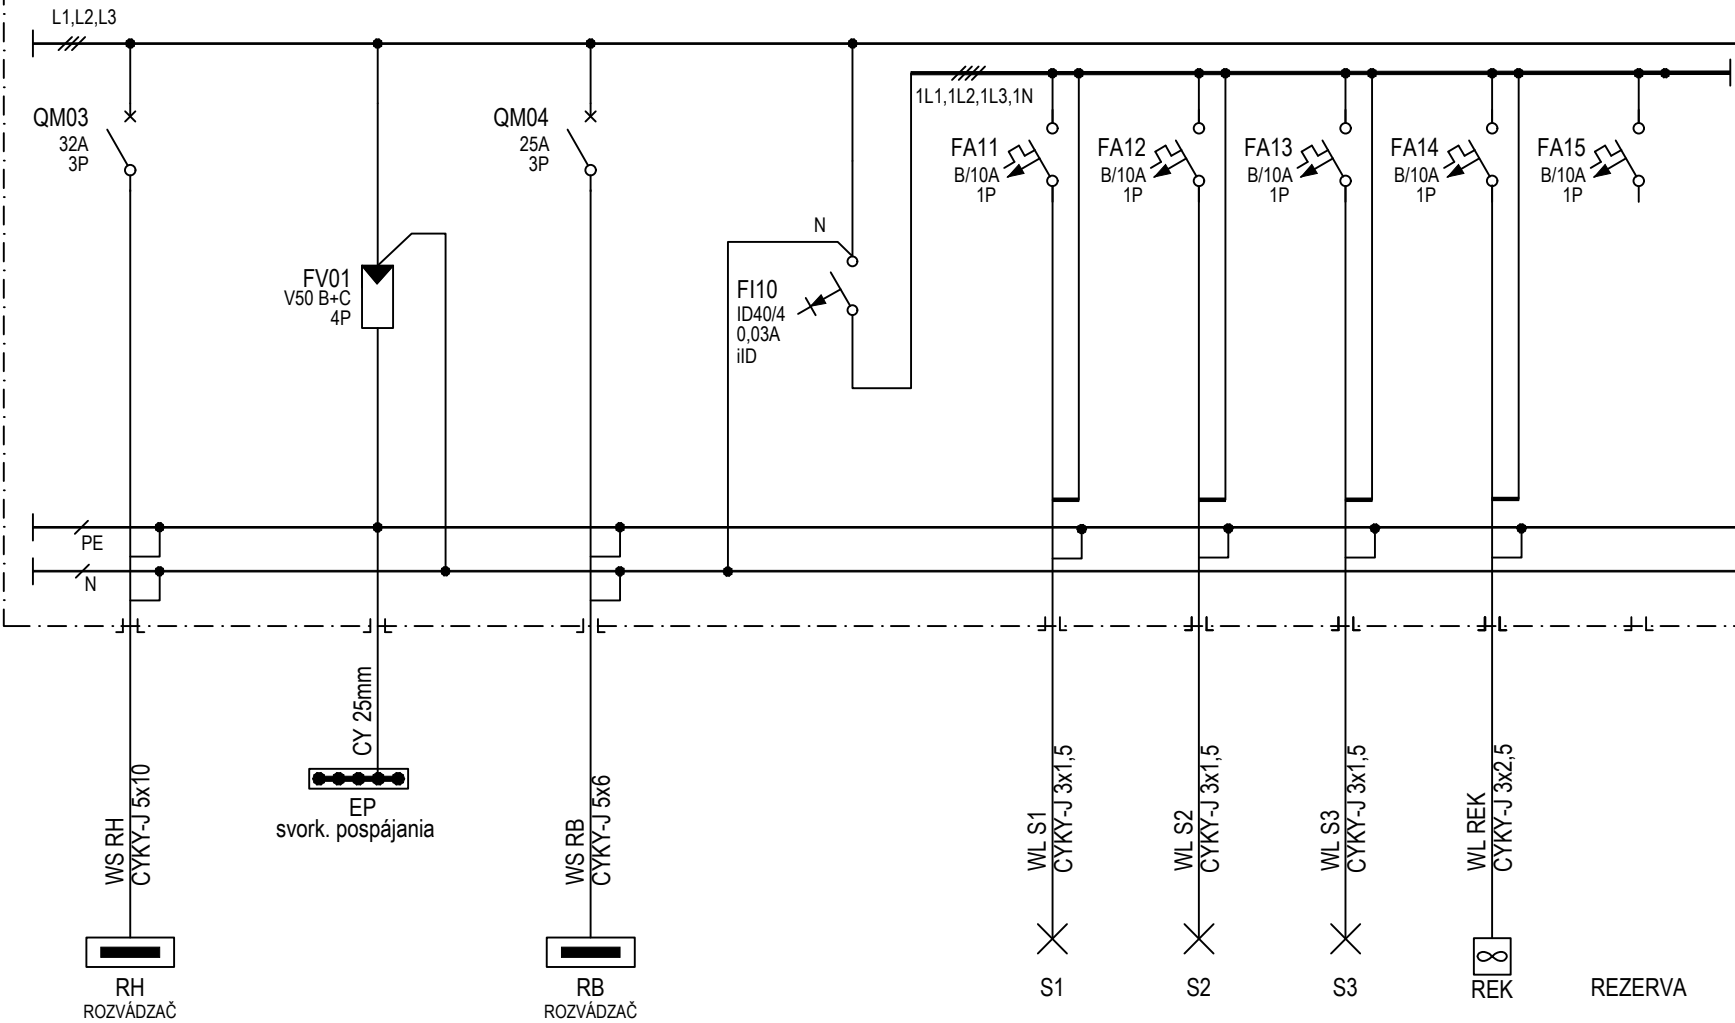

POZNÁMKA:
NEVYUŽITÉ VÝVODY OSTÁVAJÚ AKO REZERVA!!!!

